


ურბან ისტ
 სართული 13
 ბინა #222
 31.0+3.7=34.7



აქსელერაცია	
	რეინფორსირებული (ქოლერი, ღიფრაჟაჟი)
	ბლოკური კედელი (100-200 მმ)
	ბეტონი (500-400 მმ)
	გარეული კარბონიზებული
	თბავთბრ-ფილა
	პარკეტის სისტემა
მოცემული იტალიური კარბონი: 3.0 მ.	
მოცემული იტალიური რეინფორსი: 2.7 მ.	

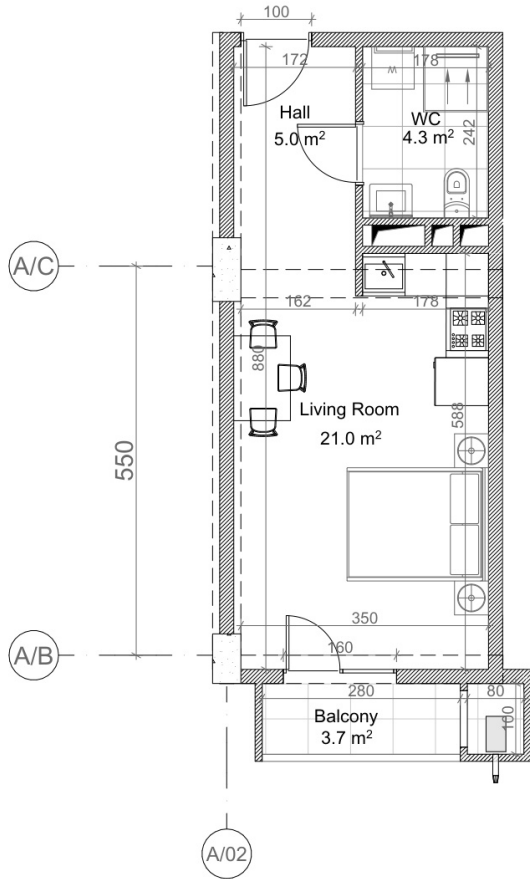